



## Заключение комиссии по допуску

17 декабря 2025 № 02/3387

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 17.12.2025

### ПРОДУКЦИЯ

- трубы в ППУ изоляции (Ду 25мм-500мм) по ГОСТ 30732-2020;
- отводы в ППУ изоляции (Ду 25мм-400мм) по ТУ 23.99.19-002-31950646-2025;
- шаровые краны в ППУ изоляции (Ду 25мм-400мм) по ТУ 23.99.19-006-31950646-2025;
- неподвижные щитовые опоры и трубоэлементы в ППУ изоляции (Ду 25мм-400мм) по ТУ 25.30.12-004-31950646-2025;
- концевые элементы в ППУ изоляции (Ду 25мм-400мм) по ТУ 23.99.19-005-31950646-2025;

используются в системах теплоснабжения со следующими расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150°C в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150°C - 70°C;

- трубы стальные трубы с внутренним антакоррозионным покрытием на основе мастик «Вектор» (Ду 150мм-2000мм, предназначенные для использования в качестве футляров при температуре эксплуатации не выше 80°C) по ТУ 24.20.13-008-31950646-2025;
- трубы стальные с защитным антакоррозионным наружным покрытием, применяемые в качестве футляров (Ду 150мм-2000мм, при температуре эксплуатации не более 40°C) по ТУ 24.20.13-007-31950646-2025.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Невская Изоляционная Компания» (ООО «НИК»). 195248, город Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 84 литер 3, помещ. 67. ИНН: 7810401476, КПП: 780601001, ОКПО: 31950646.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Невская Изоляционная Компания» (ООО «НИК»). 195248, город Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 84 литер 3, помещ. 67. ИНН: 7810401476, КПП: 780601001, ОКПО: 31950646.

## СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- «ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
- Технические условия ТУ 23.99.19-002-31950646-2025 «Отводы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидроизоляционным покрытием»;
- Технические условия ТУ 23.99.19-006-31950646-2025 «Шаровые краны с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидроизоляционным покрытием»;
- Технические условия ТУ 25.30.12-004-31950646-2025 «Неподвижные щитовые опоры и трубоэлементы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;
- Технические условия ТУ 23.99.19-005-31950646-2025 «Концевые элементы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидроизоляционным покрытием»;
- Технические условия ТУ 24.20.13-008-31950646-2025 «Трубы стальные трубы с внутренним антакоррозионным покрытием на основе мастики «Вектор»;
- Технические условия ТУ 24.20.13-007-31950646-2025 «Трубы стальные с защитным антакоррозионным наружным покрытием, применяемые в качестве футляров».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».


## ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый заместитель  
генерального  
директора - главный  
инженер

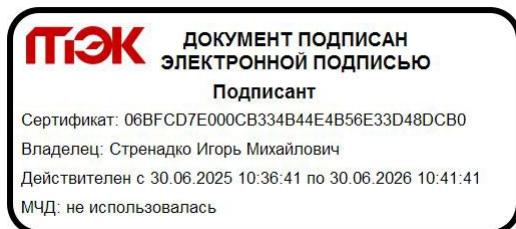

Стренадко И.М.